



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

отделение надзорной деятельности и профилактической работы Кабанского района

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск,

ул. Юных Коммунаров, д. 40

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

671200, Республика Бурятия, Кабанский район, с. Кабанск,

ул. Юных Коммунаров, д. 40

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 142/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Заведующей муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Детский Сад комбинированного вида «Малышка» с. Выдрино МО «Кабанский район Республики Бурятия Переваловой Вере Сергеевне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Врио начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кабанского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (Врио главного государственного инспектора Кабанского района Республики Бурятия по пожарному надзору) Шереметова Ильи Андреевича № 142 от «28» ноября 2021 года

в период с «30» ноября 2021 г. по «13» декабря 2021 г. Врио начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кабанского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (Врио главного государственного инспектор Кабанского района Республики Бурятия по пожарному надзору) капитаном внутренней службы Шереметовым И.А.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

Заведующая муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением Детский Сад комбинированного вида «Малышка» с. Выдрино МО «Кабанский район Республики Бурятия Перевалова Вера Сергеевна;

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выпол- нении
1.	Ширина эвакуационных выходов из помещения (групповой ячейки) старшей группы менее 1,2 метра, составляет 80 см. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра, а ширина не менее 1,2 метра из помещений класса Ф. 1.1 (здания дошкольных образовательных учреждений) при числе эвакуирующихся более 15 человек, из помещений и зданий других классов функциональной по-	Основание: часть 3 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ, П. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указан-	10.06.2022 года	

	жарной опасности, за исключением класса Ф 1.3, - более 50 чел.; во всех остальных случаях 0,8 метра.	ные выходы более 15 человек.		
2.	Ширина эвакуационных выходов из помещения (групповой ячейки) средней группы менее 1,2 метра, составляет 90 см. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра, а ширина не менее 1,2 метра из помещений класса Ф. 1.1 (здания дошкольных образовательных учреждений) при числе эвакуирующихся более 15 человек, из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф 1.3, - более 50 чел.; во всех остальных случаях 0,8 метра.	Основание: часть 3 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ, П. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.	10.06.2022 года	
3.	Ширина эвакуационных выходов из помещения (групповой ячейки) младшей группы менее 1,2 метра, составляет 90 см. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 метра, а ширина не менее 1,2 метра из помещений класса Ф. 1.1 (здания дошкольных образовательных учреждений) при числе эвакуирующихся более 15 человек, из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф 1.3. - более 50 чел.; во всех остальных случаях 0,8 метра.	Основание: часть 3 статьи 6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ, П. 5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.	10.06.2022 года	
4.	Не храниться техническая документация на системы противопожарной защиты, а именно техническая документация автоматической пожарной сигнализации.	Основание: п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 года.	10.06.2022 года	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Заведующая муниципальным автономным дошкольным общеобразовательным учреждением Детский Сад комбинированного вида «Малышка» с. Выдрино муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия
Перевалова Вера Сергеевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

ВрИО начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кабанского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Бурятия (ВрИО главного государственного инспектора Кабанского района Республики Бурятия по пожарному надзору).

Шереметов И.А.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

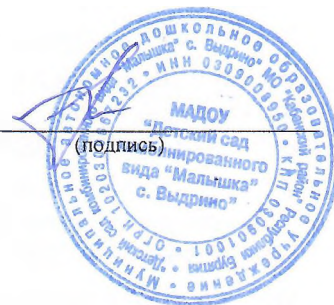

(подпись)

от полковника В.А.В. Шереметов

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190510

Владелец Горина Ольга Михайловна

Действителен с 18.10.2023 по 17.10.2024